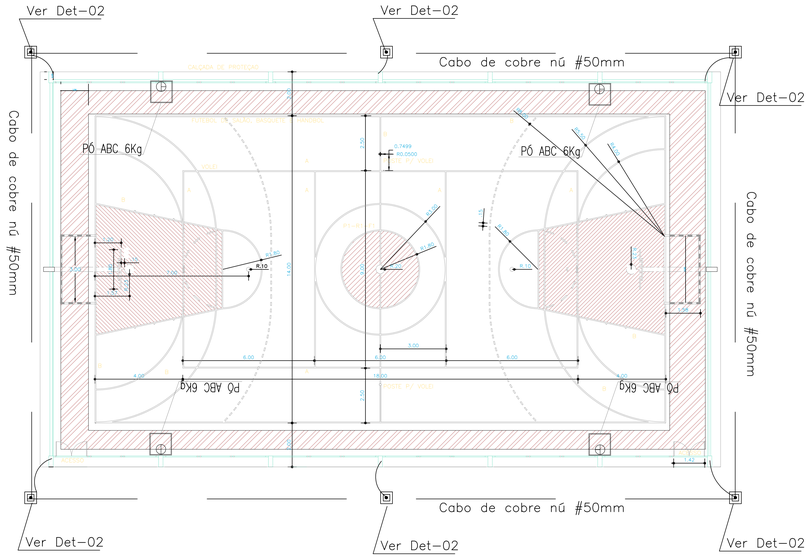

SPDA

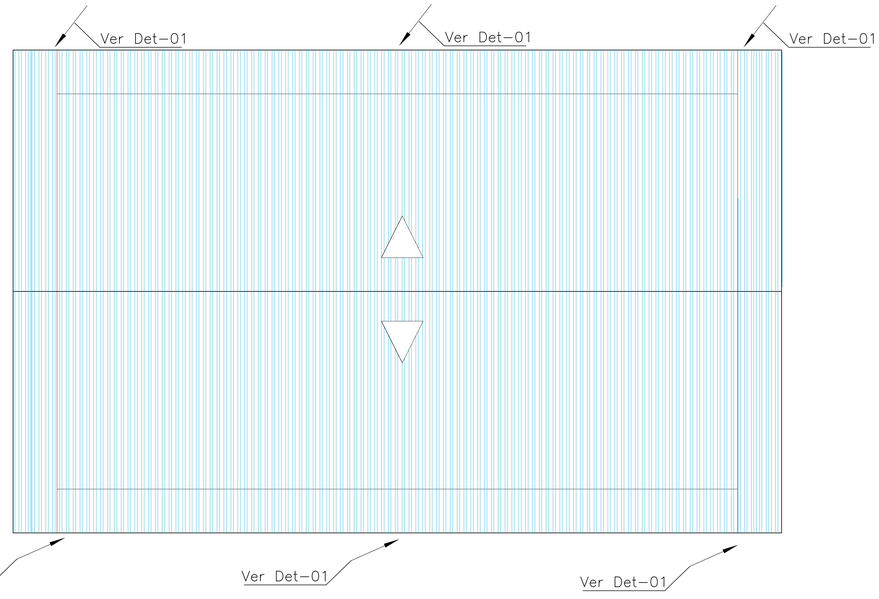

SPDA

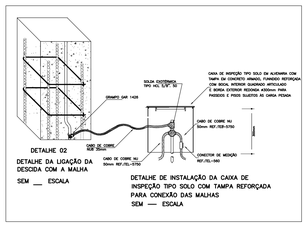

SPDA - DETALHES



SPDA - DETALHES



Legenda

- EXTINTOR DE PO QUIMICO-ABC
- EXTINTOR DE GAS CARBONICO-ABC

LEGENDA:

- TERMINAL AEREO EM LATAO REDONDO COM CONECTOR E FIXAÇAO HORIZONTAL ONA ESTRUTURA METALICA) Ø5/16" X600mm - Ref. TEL 056
- CONDUTOR SUBINDO TEMPERA MEIO DURO
- CONDUTOR DESCENDO TEMPERA MEIO DURO
- HASTE DE ATERRAMENTO
- CABO DE COBRE NO TEMPERA MEIO DURO NO PISO
- CABO DE COBRE NO TEMPERA MEIO DURO APARENTE
- SUPORTE GUIA "REFORÇADO" GALV. à FOGO COM ROLDANA EM POLIPROPILENO H = 200mm (PARA CABO DE PASSAGEM OU CABO DE DESCIDA)
- TENSIONADOR PARA CABOS DE COBRE
- PRESILHA EM LATAO PARA FIXAÇAO DIRETA CABO DE COBRE 35 a 50mm
- CAIXA EM ALVENARIA (30X30)cm PARA HASTE DE ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO REMOVIVEL PARA INSPEÇAO
- CAIXA DE EQUALIZAÇAO DE SOBREPOR 20x20x10cm, INCLUSO 11 TERMINAIS DE PRESSAO, SENDO DEZ DE 16mm² E UM DE 50mm²ACABAMENTO DA TAMPA COM PINTURA ANTI-CORROSAO, COM TAMPA INFERIOR PARAFUSADA PARA MONTAGEM DOS DUTOS. FAB: MONTAL. MONTAGEM A h=1,50m.

NOTAS:

1- COMO O TELHADO é TODO EM TELHA DE ALUMINIO, SERá UTILIZADO SISTEMA DE CAPTAÇAO NATURAL ATRAVES DO PRóPIO TELHADO, .

2- A ESTRUTURAS METALICAS DA COBERTA DEVERá SER INTERLIGADA AS ARMADURAS DOS PILARES VER DETALHES 01 E 02 QUE SERVIRAO COMO DESCIDA E POSTERIORMENTE INERLIGADAS à MALHA DE ATERRAMENTO.

3- CABO DE 35mm SOMENTE P/ INERLIGAR A ARMADURA QUE SERVIRá COMO DESCIDA à ESTRUTURA METALICA DA COBERTA à HASTE DE ATERRAMENTO

4- TODAS AS CONEXÕES OU EMENDAS DE CABOS SERAO EXOTERMICAS,

5- A LOCAÇAO DAS CAIXAS DE INSPEÇAO DO SISTEMA DE SPDA DEVERá SER ADAPTADA EM CAMPO DE MODO A NAO INTERFERIR COM O SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA CORRENTES DE FUGA E DEMAIS INSTALAÇÕES (DRENAGEM, ESGOTO, AGUA E ELETRICA).

6- NAO é FUNÇAO DO SPDA A PROTEÇAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, OS DIVERSOS SISTEMAS DEVERAO SER ATERRADOS MEDIANTE MALHA DE ATERRAMENTO PRóPRIA.

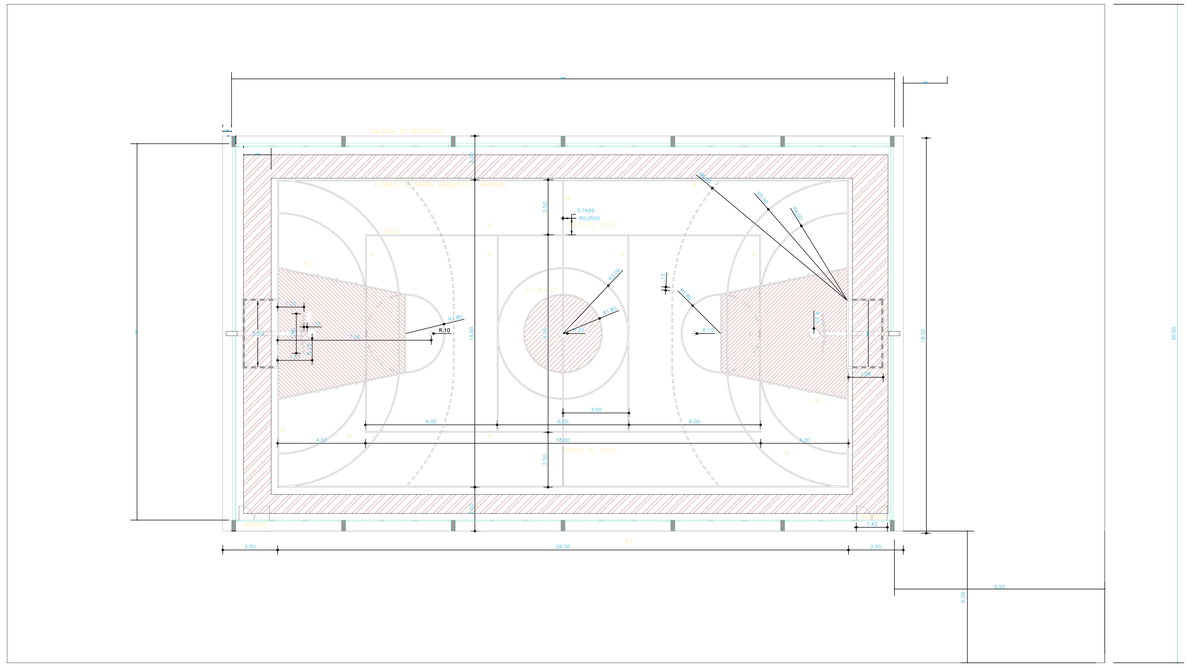

PLANTA DE LOCAÇÃO
Esc.: 1/150

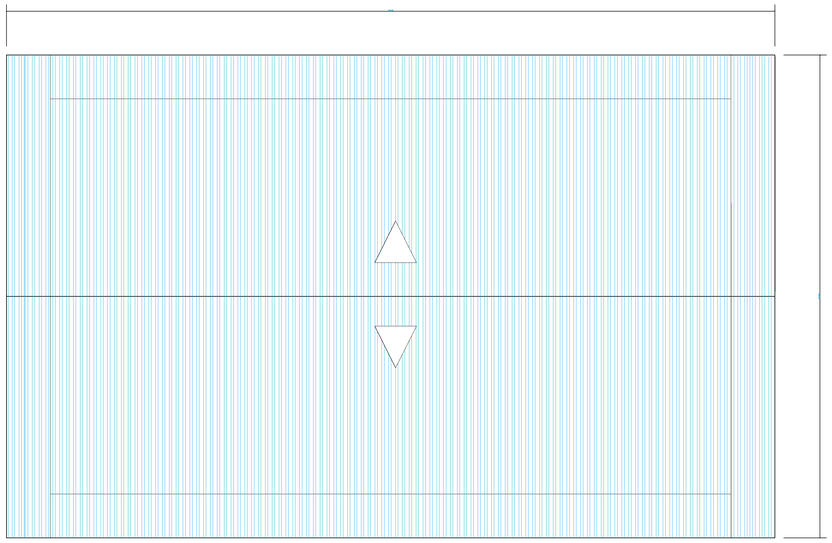

PLANTA DE COBERTURA
Esc.: 1/150

GOVERNO MUNICIPAL RIO MARIA — Mais trabalho, novas conquistas!	PROJETO: INCÊNDIO	FOLHA 01/01
	OBRA: INSTITUCIONAL PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA ENDEREÇO: RIO MARIA/PA	
ÁREAS	PROPRIETÁRIO: CNPJ 04.144.176/0001-78	ASS.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
	AUTOR DO PROJETO CREA: 1519768265 ART.	Assinado de forma digital por ANA BEATRIZ RESPLANDE DE ANDRADE:02566682216 ANA BEATRIZ RESPLANDE DE ANDRADE:02566682216 ENG. CIVIL ANA BEATRIZ R. DE ANDRADE
	RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: ART.	ASS.:
ESCALA: INDICADA	DATA: JANEIRO/2025	REVISÃO: 01
CONTEÚDO: - SPDA, ENCÊNDIO, SITUAÇÃO E COBERTURA		